


Príloha 1.1: Technické parametre odberného miesta

Kotolňa Hruštín Zámost	
Dodávateľ:	BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec 743
Odberateľ:	Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Odberné miesto:	Kotolňa Hruštín Zámost
Umiestnenie meradla:	výstup zo zdroja tepla
Dohodnuté množstvo tepla: [kWh]	128 934,36
Požadovaný tepelný príkon: [kW]	250
Regulačný príkon: [kW]	28,09
Variabilná zložka ceny tepla: [€/kWh]	0,0436
Fixná zložka ceny tepla: [€/kW]	160,0000

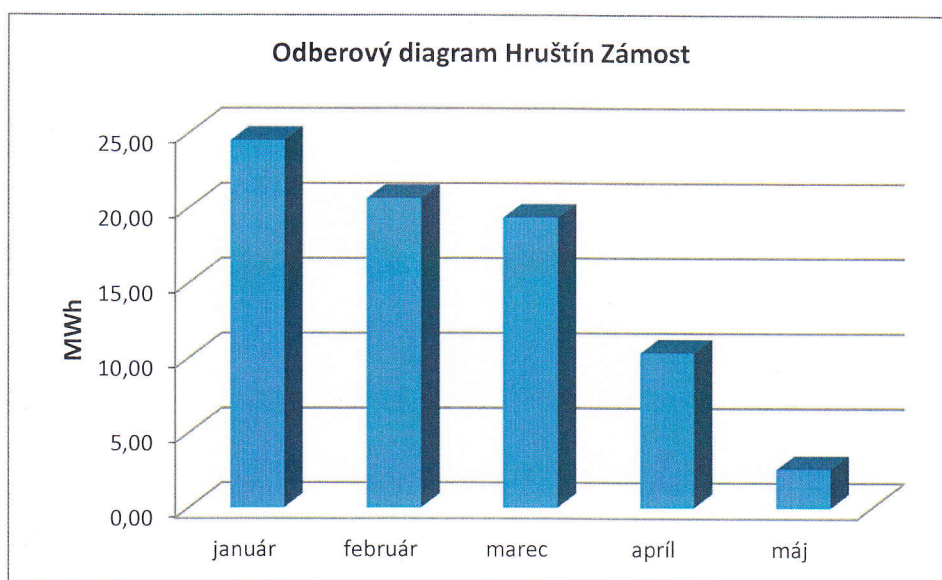


V Kysuckom Lieskovci, dňa 15.10.2019

generálny riaditeľ

.....
Za odberateľa:
Mgr. František Škapec
starosta

Príloha 1.2: Technické parametre odberného miesta

Kotolňa Hruštín Výhon	
Dodávateľ:	BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec 743
Odberateľ:	Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Odberné miesto:	Kotolňa Hruštín Výhon
Umiestnenie meradla:	výstup zo zdroja tepla
Dohodnuté množstvo tepla: [kWh]	108 117,53
Požadovaný tepelný príkon: [kW]	90
Regulačný príkon: [kW]	21,91
Variabilná zložka ceny tepla: [€/kWh]	0,0461
Fixná zložka ceny tepla: [€/kW]	160,0000

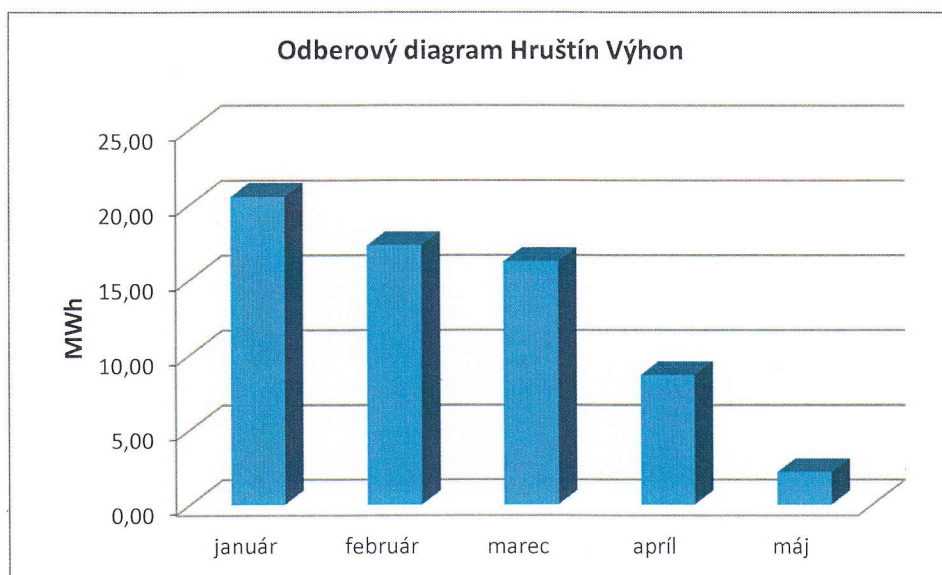


V Kysuckom Lieskoveci

Mgr. Ladislav Židek
generálny riaditeľ

Za odberateľa:
Mgr. František Škapec
starosta

Príloha 1.3: Technické parametre odberného miesta

Kotolňa Hruštín Kultúrny dom	
Dodávateľ:	BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec 743
Odberateľ:	Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Odborné miesto:	Kotolňa Hruštín Kultúrny dom
Umiestnenie meradla:	výstup zo zdroja tepla
Dohodnuté množstvo tepla: [kWh]	111 167,56
Požadovaný tepelný príkon: [kW]	90
Regulačný príkon: [kW]	21,34
Variabilná zložka ceny tepla: [€/kWh]	0,0478
Fixná zložka ceny tepla: [€/kW]	160,0000

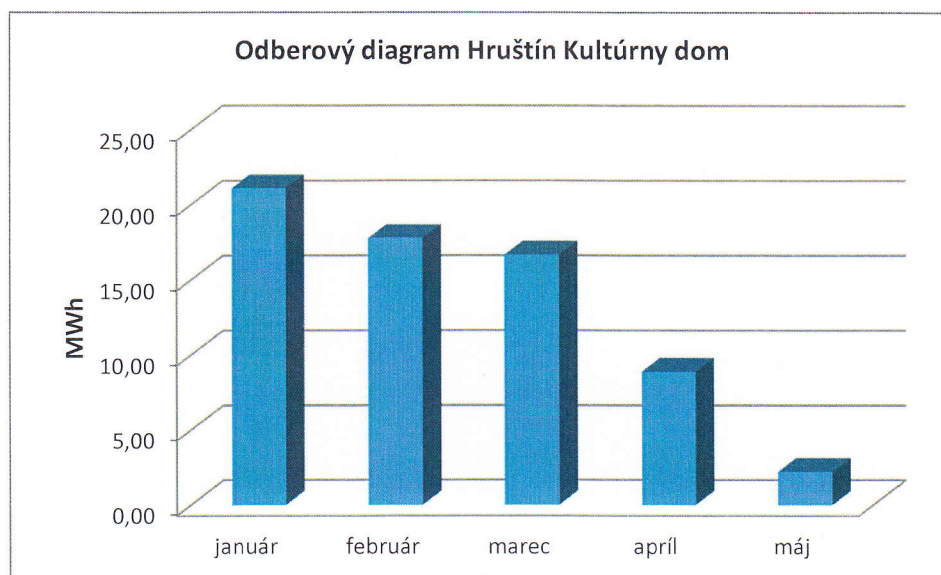


V Kysuckom Lieskoveci dňa 15.10.2019

RNDr. Ladislav Zidek
generálny riaditeľ

Za odberateľa:
Mgr. František Škapec
starosta

Príloha 1.4: Technické parametre odberného miesta

Kotolňa Materská škola Hruštín	
Dodávateľ:	BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec 743
Odberateľ:	Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Odborné miesto:	Kotolňa Materská škola Hruštín
Umiestnenie meradla:	výstup zo zdroja tepla
Dohodnuté množstvo tepla: [kWh]	180 834,78
Požadovaný tepelný príkon: [kW]	150
Regulačný príkon: [kW]	25,63
Variabilná zložka ceny tepla: [€/kWh]	0,0483
Fixná zložka ceny tepla: [€/kW]	160,0000

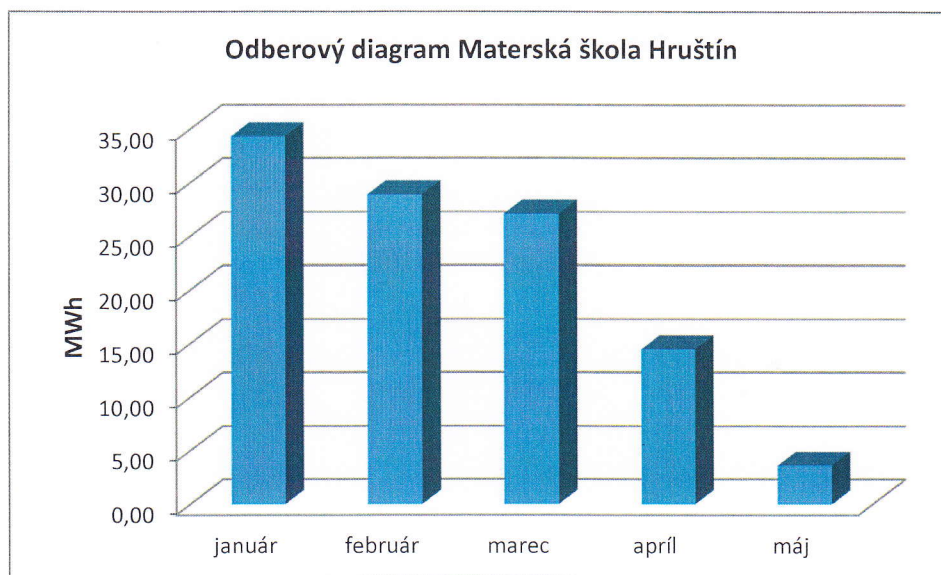


V Kysuckom Lieskovci, dňa 15.10.2019

.....
Za
RN
generálny riaditeľ

.....
odb
r. František Škapec
starosta

Príloha 1.5: Technické parametre odberného miesta

Kotolňa Hruštín Vaňovka	
Dodávateľ:	BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec 743
Odberateľ:	Obec Hruštín Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Odborné miesto:	Kotolňa Hruštín Vaňovka
Umiestnenie meradla:	výstup zo zdroja tepla
Dohodnuté množstvo tepla: [kWh]	25 000,20
Požadovaný tepelný príkon: [kW]	30
Regulačný príkon: [kW]	5,69
Variabilná zložka ceny tepla: [€/kWh]	0,0421
Fixná zložka ceny tepla: [€/kW]	160,0000

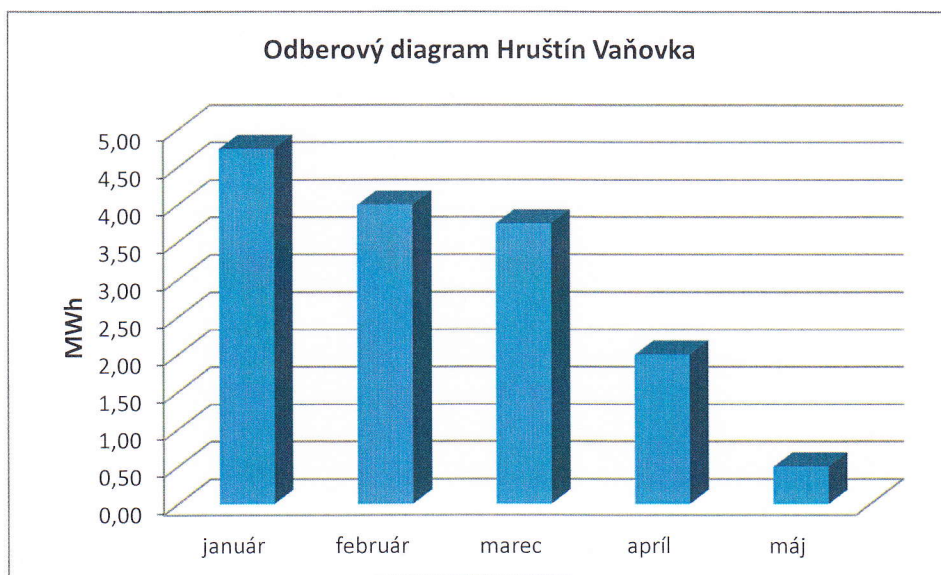

V Kysuckom Lieskovci, dňa 15.10.2019

.....
Ing. Ladislav Zidek
generálny riaditeľ

.....
Za obecnú samosprávu
Mgr. František Škapec
starosta